

Dati dimensionali / Ratings data sheet


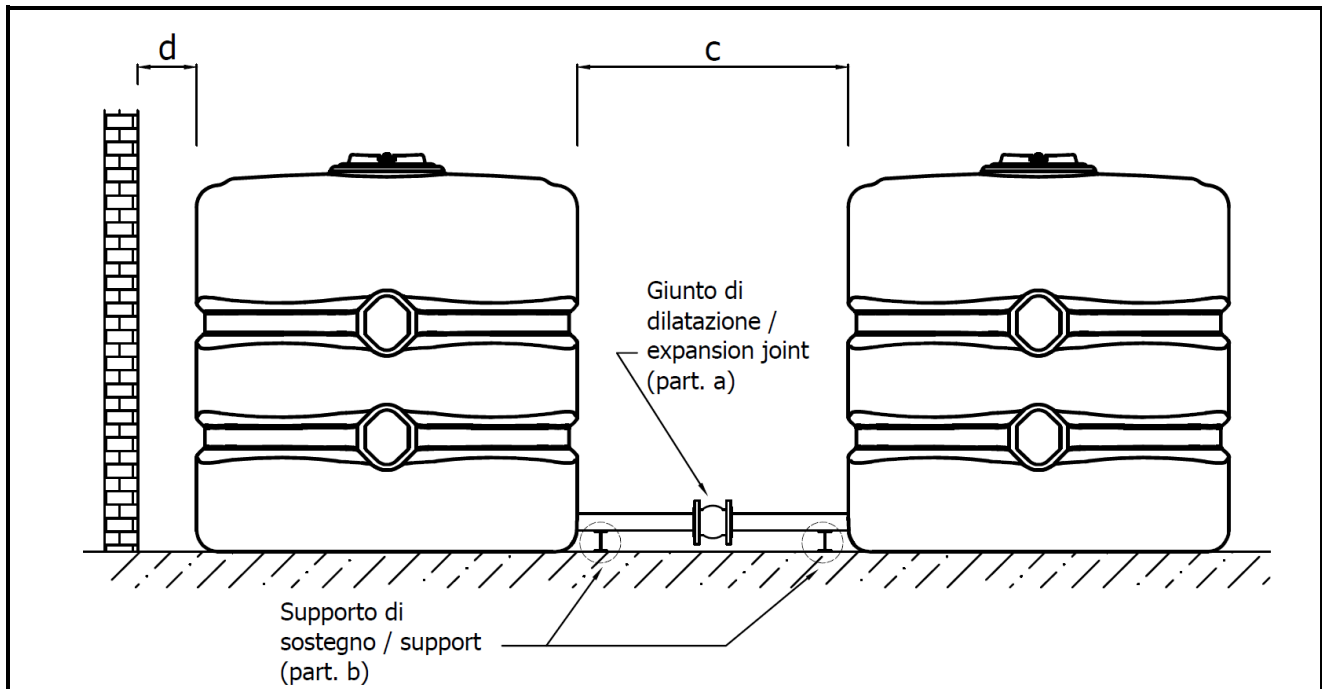
Pos.	Descrizione Description	Modello / Type	
		CPZ	
	Modello Type	1500	2000
Cod.	Codice Code	A620067	A620070
	Capacità Capacity (lt.)	1500	2000
H	Altezza Height (mm)	1860	2050
L	Lunghezza Length (mm)	1760	1910
P	Larghezza Width (mm)	640	695
A	Altezza attacco DN4 DN4 connection height (mm)	75	75
B	Altezza foro DN2 DN2 hole height (mm)	1555	1705
C	Altezza attacco DN3 inferiore DN3 lower connection height (mm)	75	75
D	Altezza attacco DN3 superiore DN3 upper connection height (mm)	1555	1705
E	Interasse attacchi inferiori Distance between lower connections (mm)	140	140
F	Interasse attacchi superiori Distance between upper connections (mm)	140	140
DN1	Diametro foro d' ispezione Inspection hole diameter (mm)	300	300
DN2	Diametro foro Hole diameter (mm)	28	28
DN3	Diametro attacco Connection diameter (mm)	1"1/2	1"1/2
DN4	Diametro attacco Connection diameter (mm)	3/4"	3/4"

Tabella materiali / Part list

Pos.	Descrizione Description	Materiale Material	Quantità Quantity	Ricambi Spare parts
1	Serbatoio Cylinder	Polietilene Polyethylene LLDPE	1	-
2	Coperchio Cover	Polipropilene Polypropylene PP	1	1
3	Bocchettone Connection	Polipropilene Polypropylene PP	2	2
4	Guarnizione Gasket	Gomma Rubber EPDM	2	2
5	Ghiera Ring nut	Polipropilene Polypropylene PP	2	2
6	Bocchettone Connection	Polipropilene Polypropylene PP	1	1
7	Guarnizione Gasket	Gomma Rubber EPDM	1	1
8	Ghiera Ring nut	Polipropilene Polypropylene PP	1	1

Installazione in serie serbatoi in polietilene

Multiple tank side by side installation



ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE:

1. Collegare i serbatoi solo con tubazioni flessibili;
2. installare nelle tubazioni di collegamento dei serbatoi un giunto di dilatazione (particolare a);
3. prevedere dei supporti di sostegno (particolare b) per le tubazioni;
4. se vengono installati raccordi, valvole di intercettazione ecc., questi non devono vincolare le tubazioni;
5. installare i serbatoi mantenendo un' adeguata distanza (quota c) tale da permettere libera dilatazione tra loro durante la fase di riempimento;
6. se i serbatoi vengono installati in prossimità di un struttura murale, mantenere un' adeguata distanza (quota d) tale da permettere libera dilatazione del serbatoio durante la fase di riempimento.

INSTALLATION INSTRUCTION:

1. Do not connect directly to rigid piping;
2. provide an expansion joint on piping connections between the tanks (part. a);
3. provide retaining supports for pipes (part. b);
4. solid piping may contribute to premature failure of the tank and fittings. Connections/valves must not bind the pipes;
5. place the tank wisely, proper placement to allow the expansion/contraction during filling/emptying operations (dimension c);
6. if the tanks are placed in confined spaces follow proper entry procedures. Keep enough clearance around the tank to allow the expansion/contraction during filling/emptying operations (dimension d).