


NASPO DN25 AIRONE DA INCASSO

UNI EN 671/1 - MARCATO CE, CPR - MT.15 -20-25-30

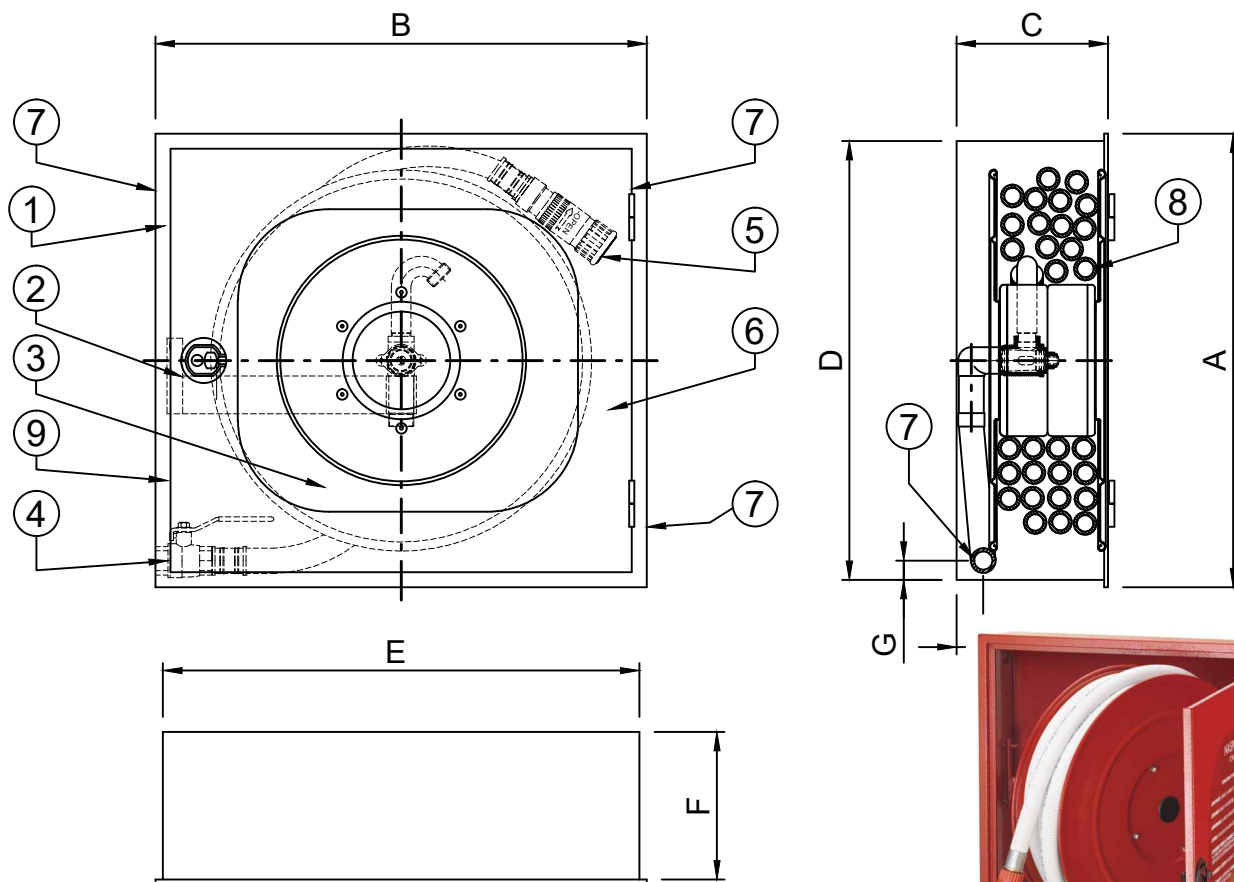

	Mt.15/20	Mt.25/30
A	630	730
B	680	780
C	200	200
D	580	680
E	630	735
F	200	200
G	60	60

Ugello DN 8	Portata / Flow Q (l/min)			K	Gittata / Throw range (m)	K equivalente K factor $Q = K\sqrt{10P}$
	0.2	0.4	0.6			
Pressione / Pressure P=MPa	0.2	0.4	0.6		0.2	
Getto pieno / Jet	50	70	74	34,9	11.5	
Getto frazionato / Spray	52	74	90	36,7	4.6	P : (MPa)

DIMENSIONE LASTRA INFRANGIBILE "INTEGRA"	
Mt. 15	417 x 466
Mt. 20	
Mt. 25	
Mt. 30	

DESCRIZIONE	
1	Cassetta con portello in Lamiera Acciaio verniciata (Rosso Ral 3000 / Bianco Ral 9010) o INOX AISI 304
2	Braccetto di sostegno orientabile per naspo
3	Bobina orientabile in lamiera sagomata per avvolgere il tubo semirigido
4	Valvola di intercettazione, passaggio totale in entrata G1
5	Lancia DN 25 Ugello Ø8 a Rotazione a 3 effetti (chiuso-getto pieno-getto nebulizzato)
6	Portello in lamiera con serratura in termoplastico con possibilità di sigillo
7	Predisposizione fori per attacco alla rete idrica da G1
8	Tubo semirigido bianco (CE 02) oppure rosso (CE 12) certificato EN 694
9	Adesivo con codice identificazione marchio CE applicato all'interno

RM MANFREDI
ANTINCENDIO

Sede Commerciale
Via Giovanni Preti, 11
28078 Romagnano Sesia (NO)
Tel. +39 0163 47252

Magazzino
Via Giacomo Grai, 6
28078 Romagnano Sesia (NO)
Tel. +39 0163 47252

Produzione e sede Legale
Località Orsanvenzo, 33
13018 Valduggia (VC)
Tel. +39 0163 47253



Organizzazione con Sistema di gestione qualità
certificato UNI EN ISO9001:2015 da CSI Spa

codice articolo

CE02-CE12

22/01/2018 • REV.00